

HG partner s.r.o.  
Smetanova 200  
25082 Úvaly

naše značka  
5001217016

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
24.11.2015

Věc:

**Studie proveditelnosti revitalizace vodních ekosystémů v povodí Výmoly - zadržení vody v krajině**

K.ú. - p.č.: Břeží u Říčan

Stavebník: HG partner s.r.o. , Smetanova 200 , 25082 Úvaly

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto PZ a informací v legendě.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001217016 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Jaroslav Kápička  
vedoucí zpracování externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení


**Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001217016 ze dne 24.11.2015.**

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082 Úvaly, K.ú.: Březí u Říčan.

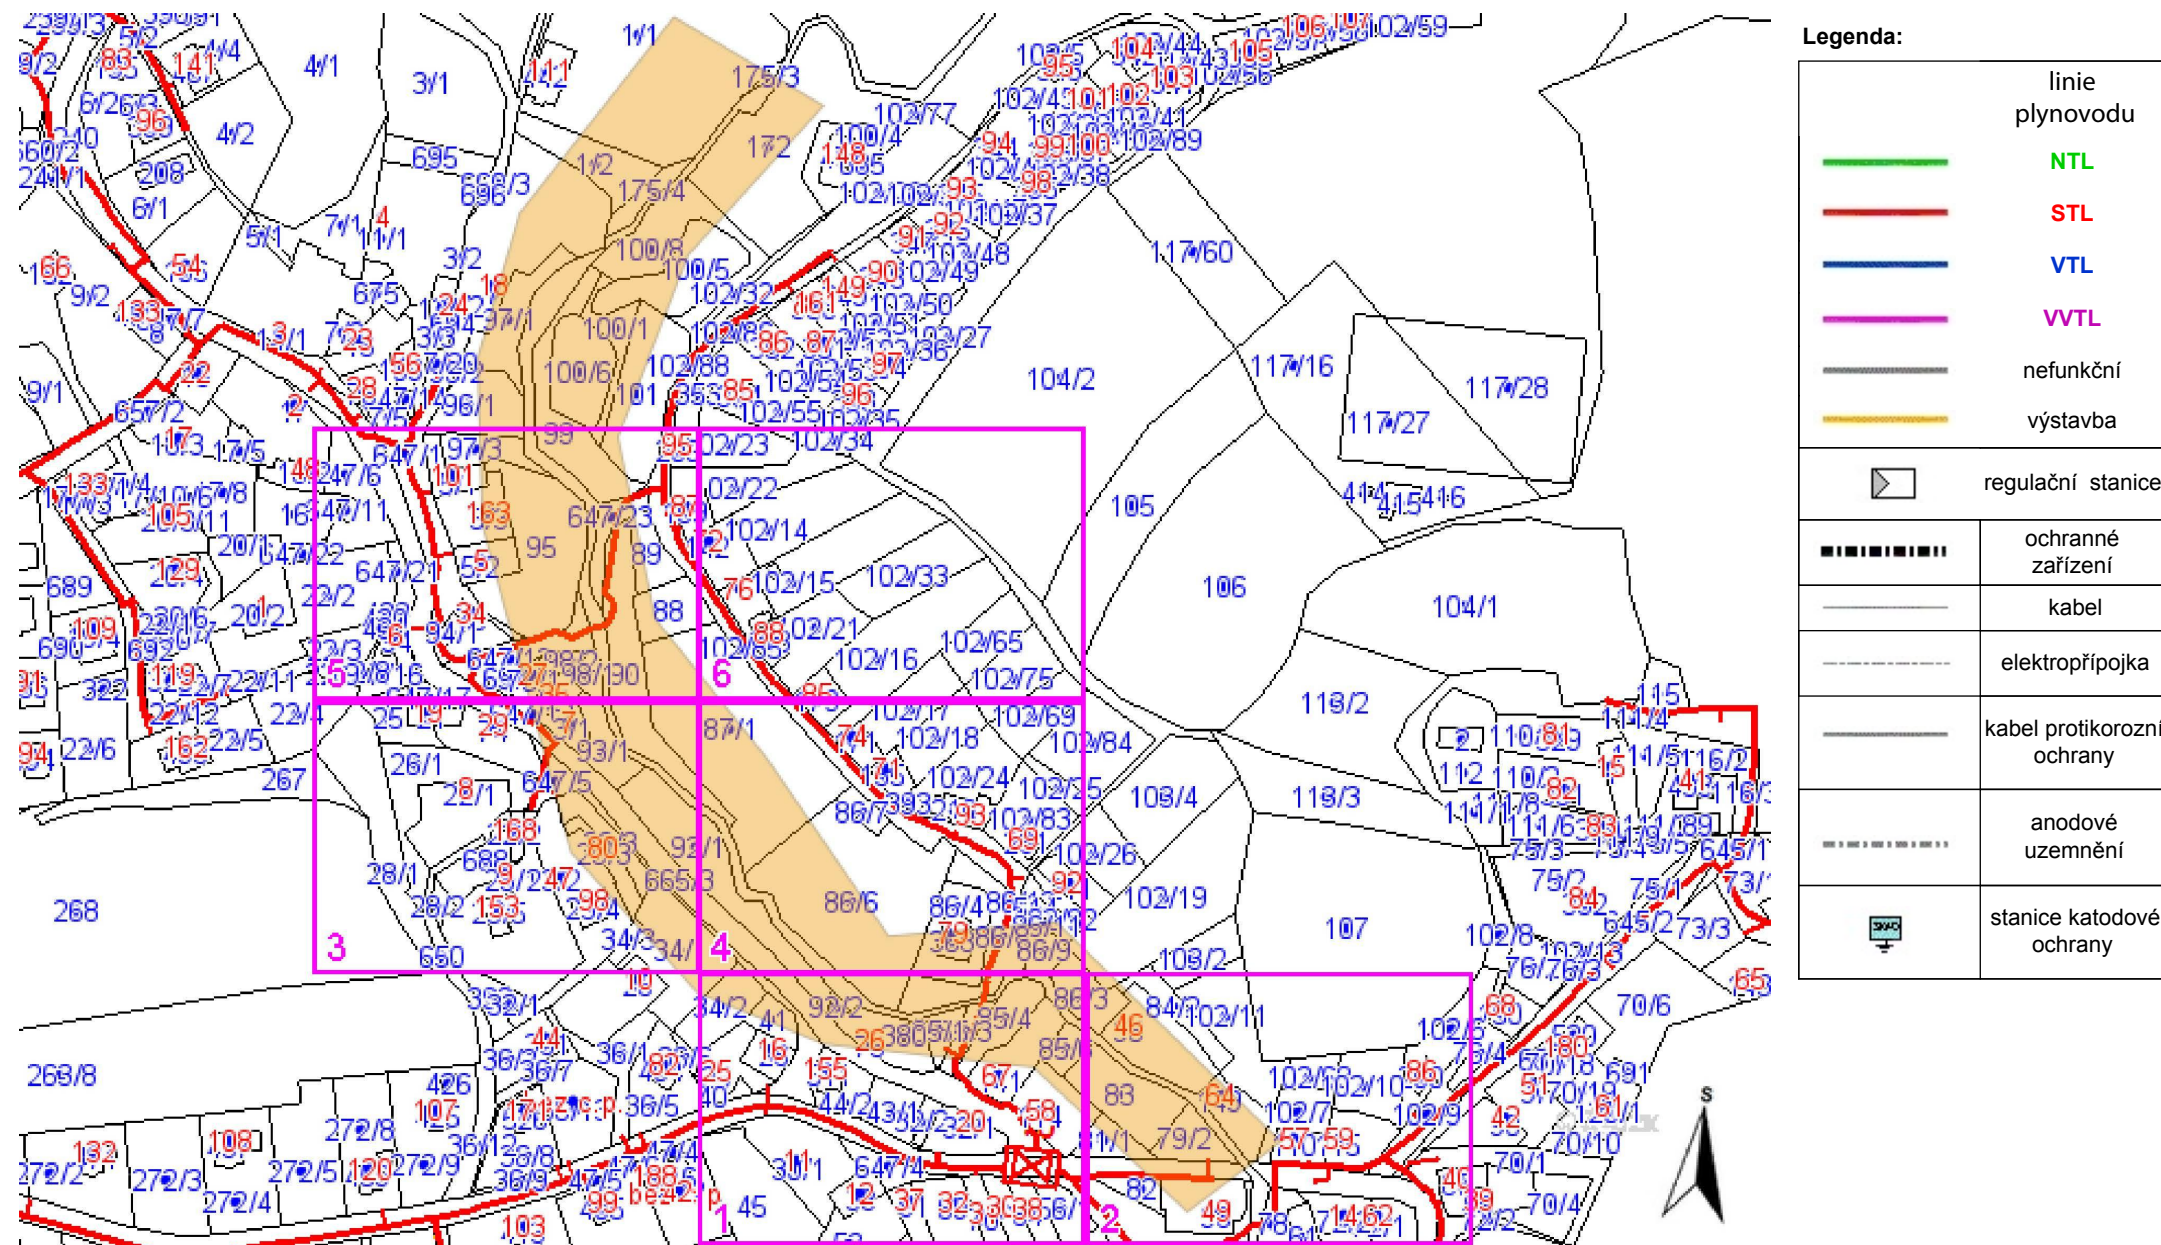

**Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001217016 ze dne 24.11.2015.**


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o. , Smetanova 200 , 25082 Úvaly. K.ú.: Březí u Říčan.

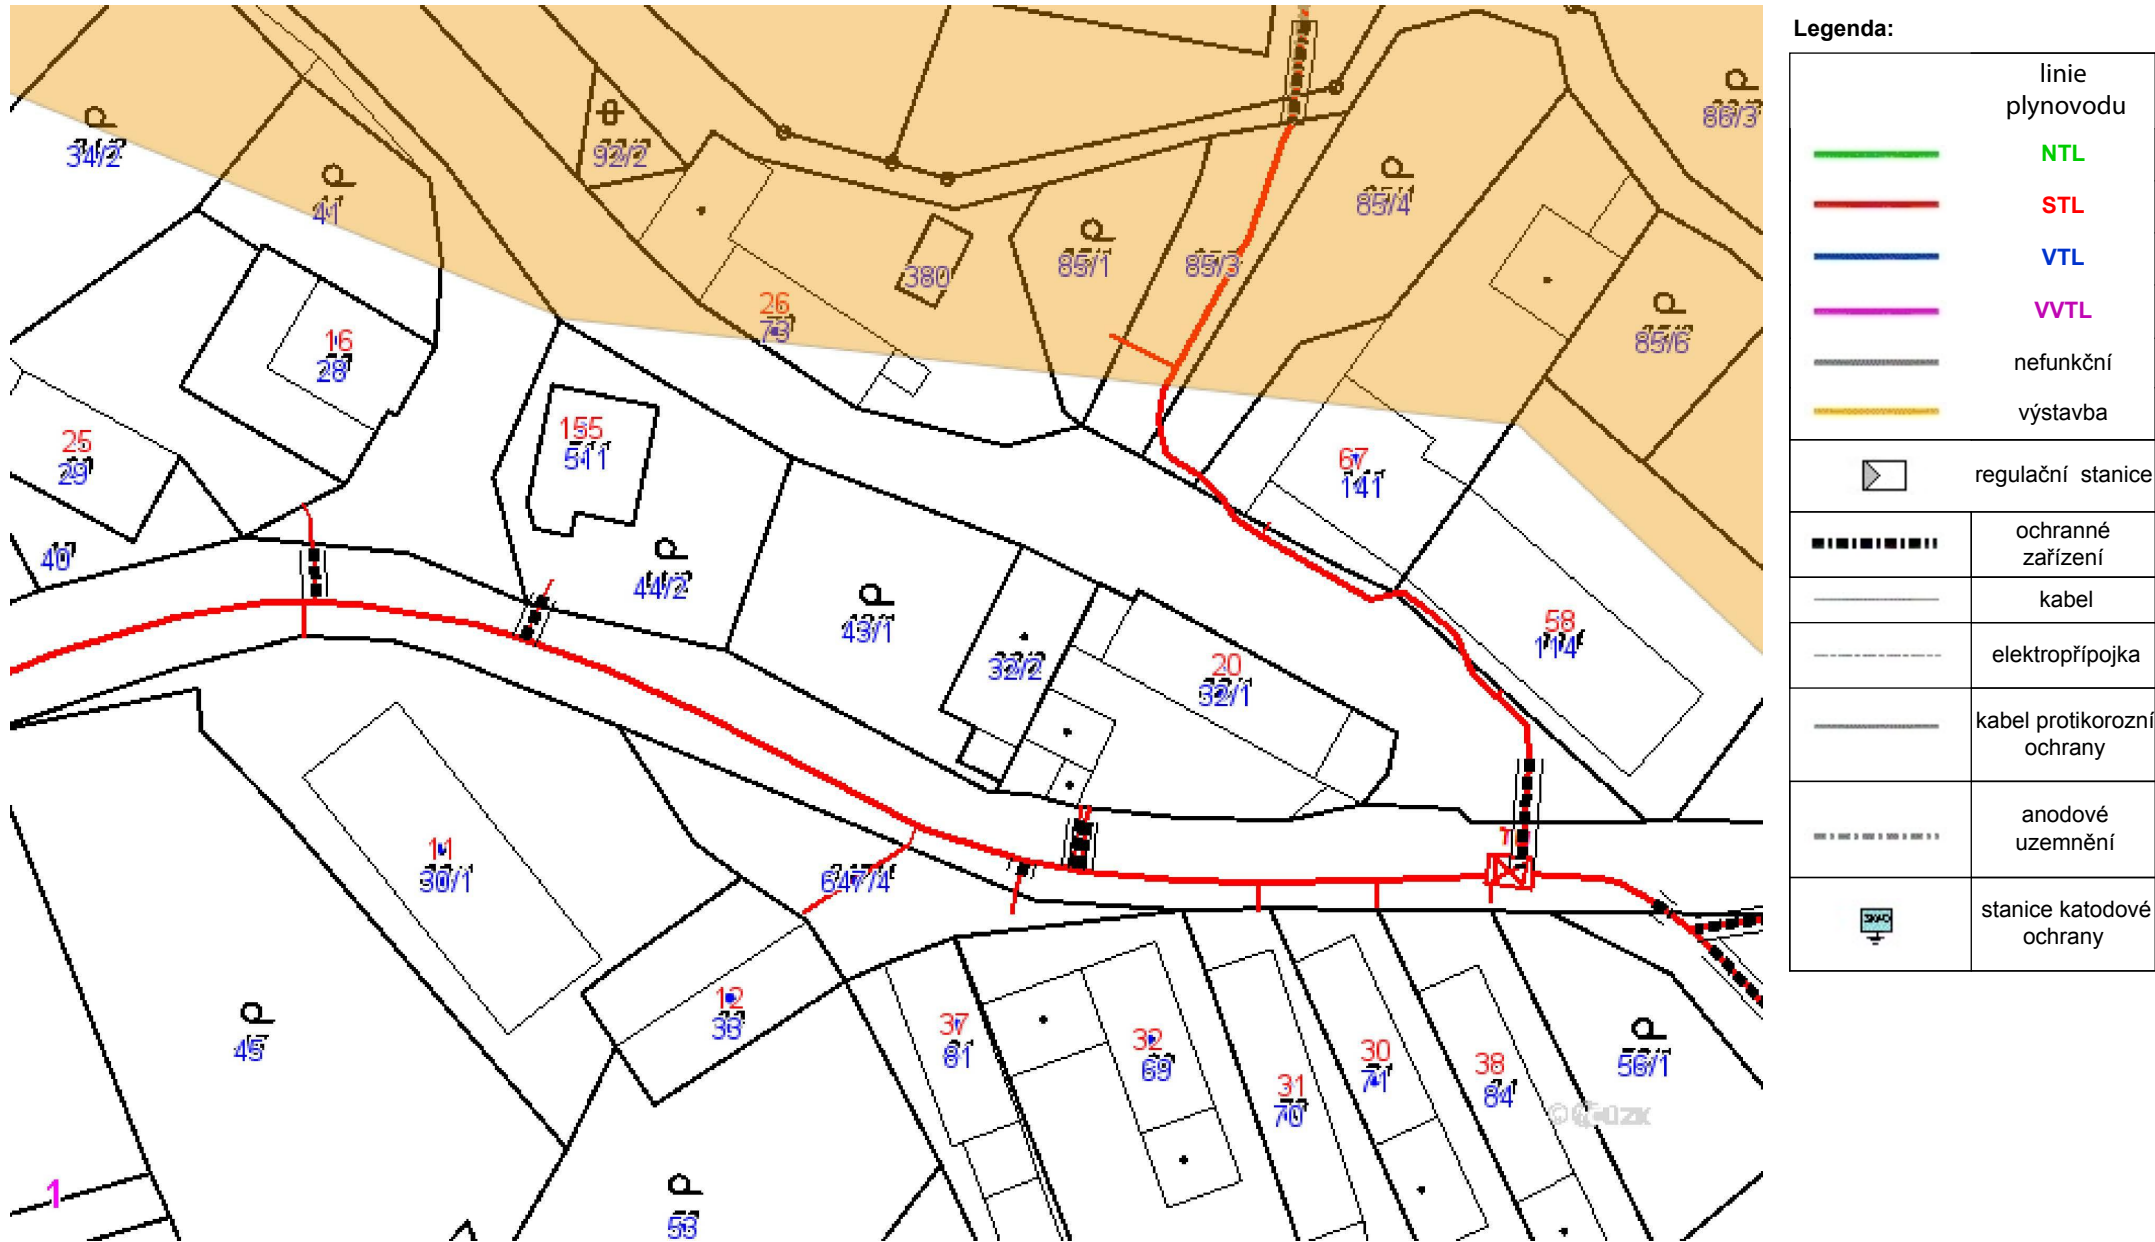



**Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001217016 ze dne 24.11.2015.**


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082 Úvaly. K.ú.: Březí u Říčan.

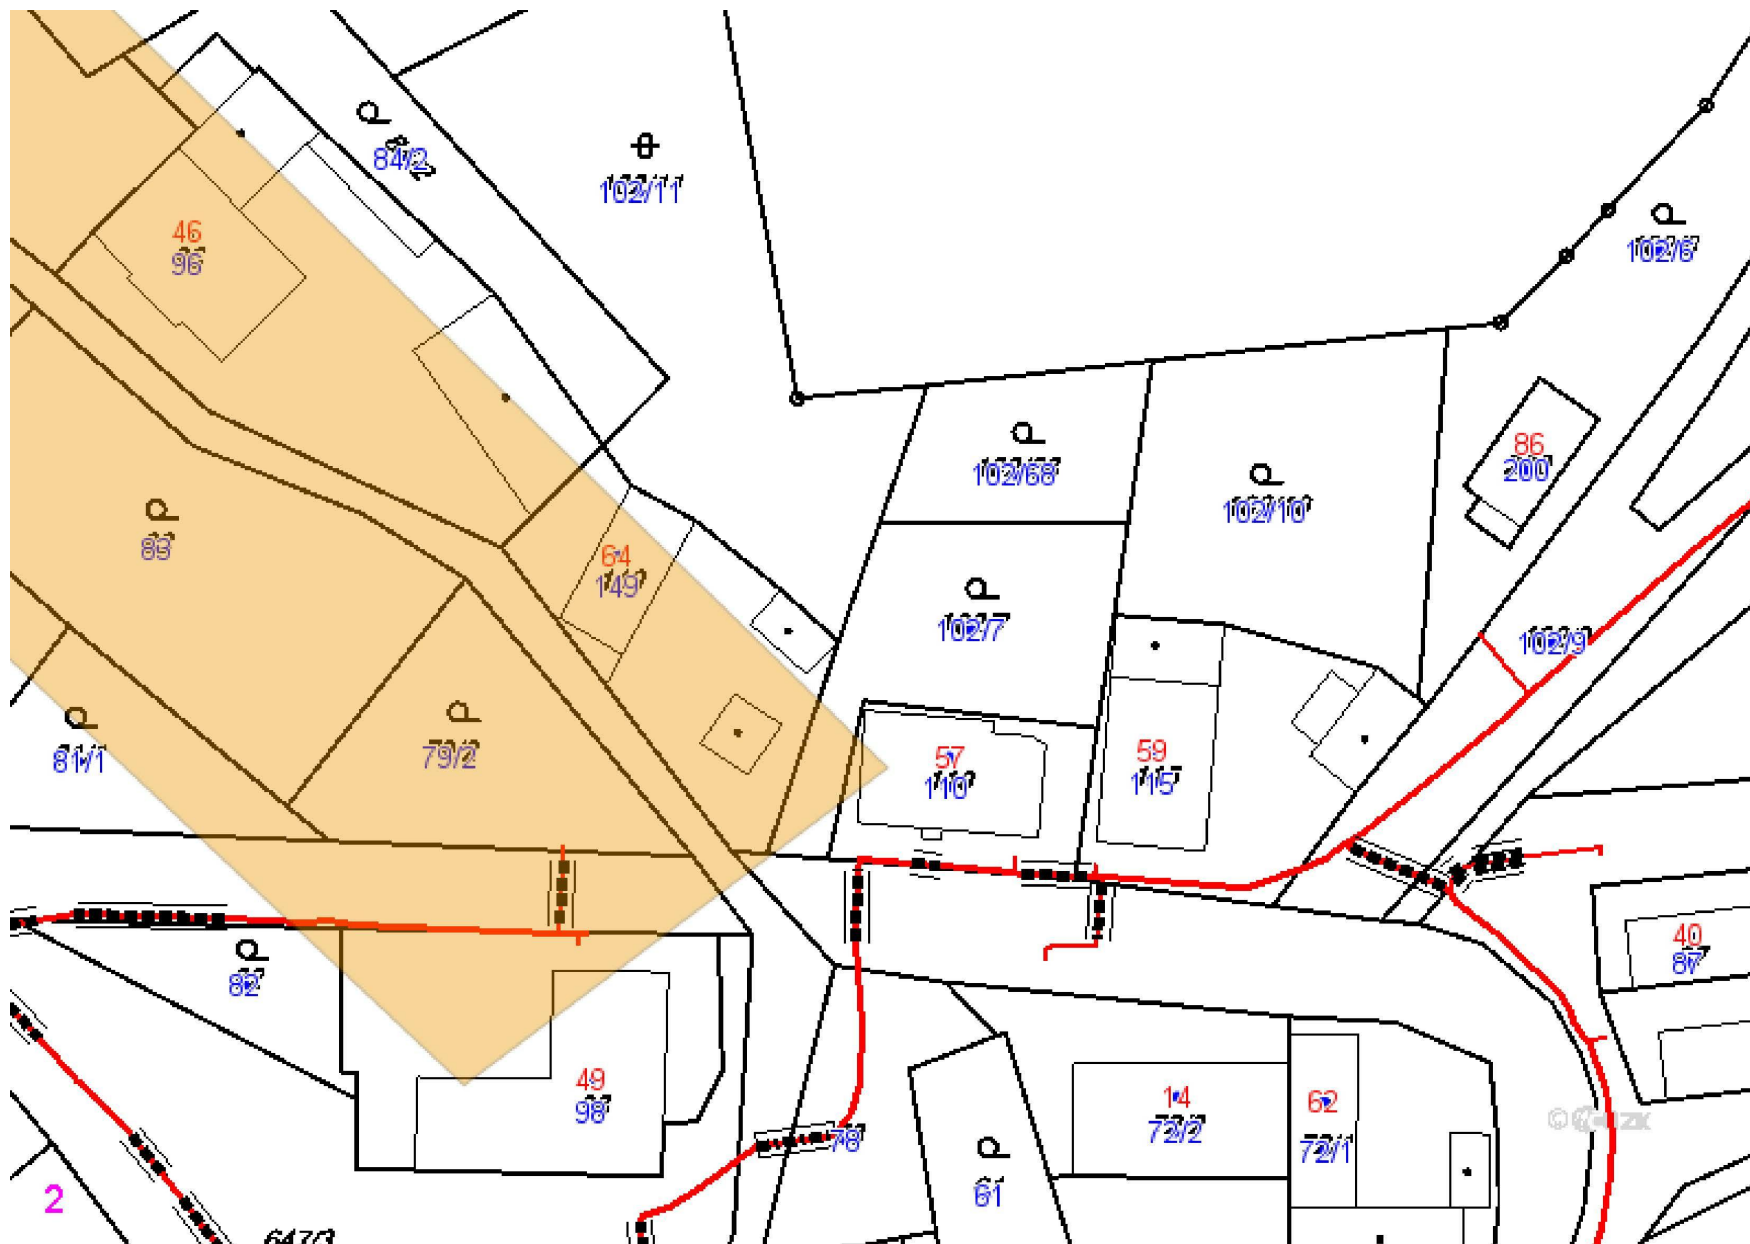







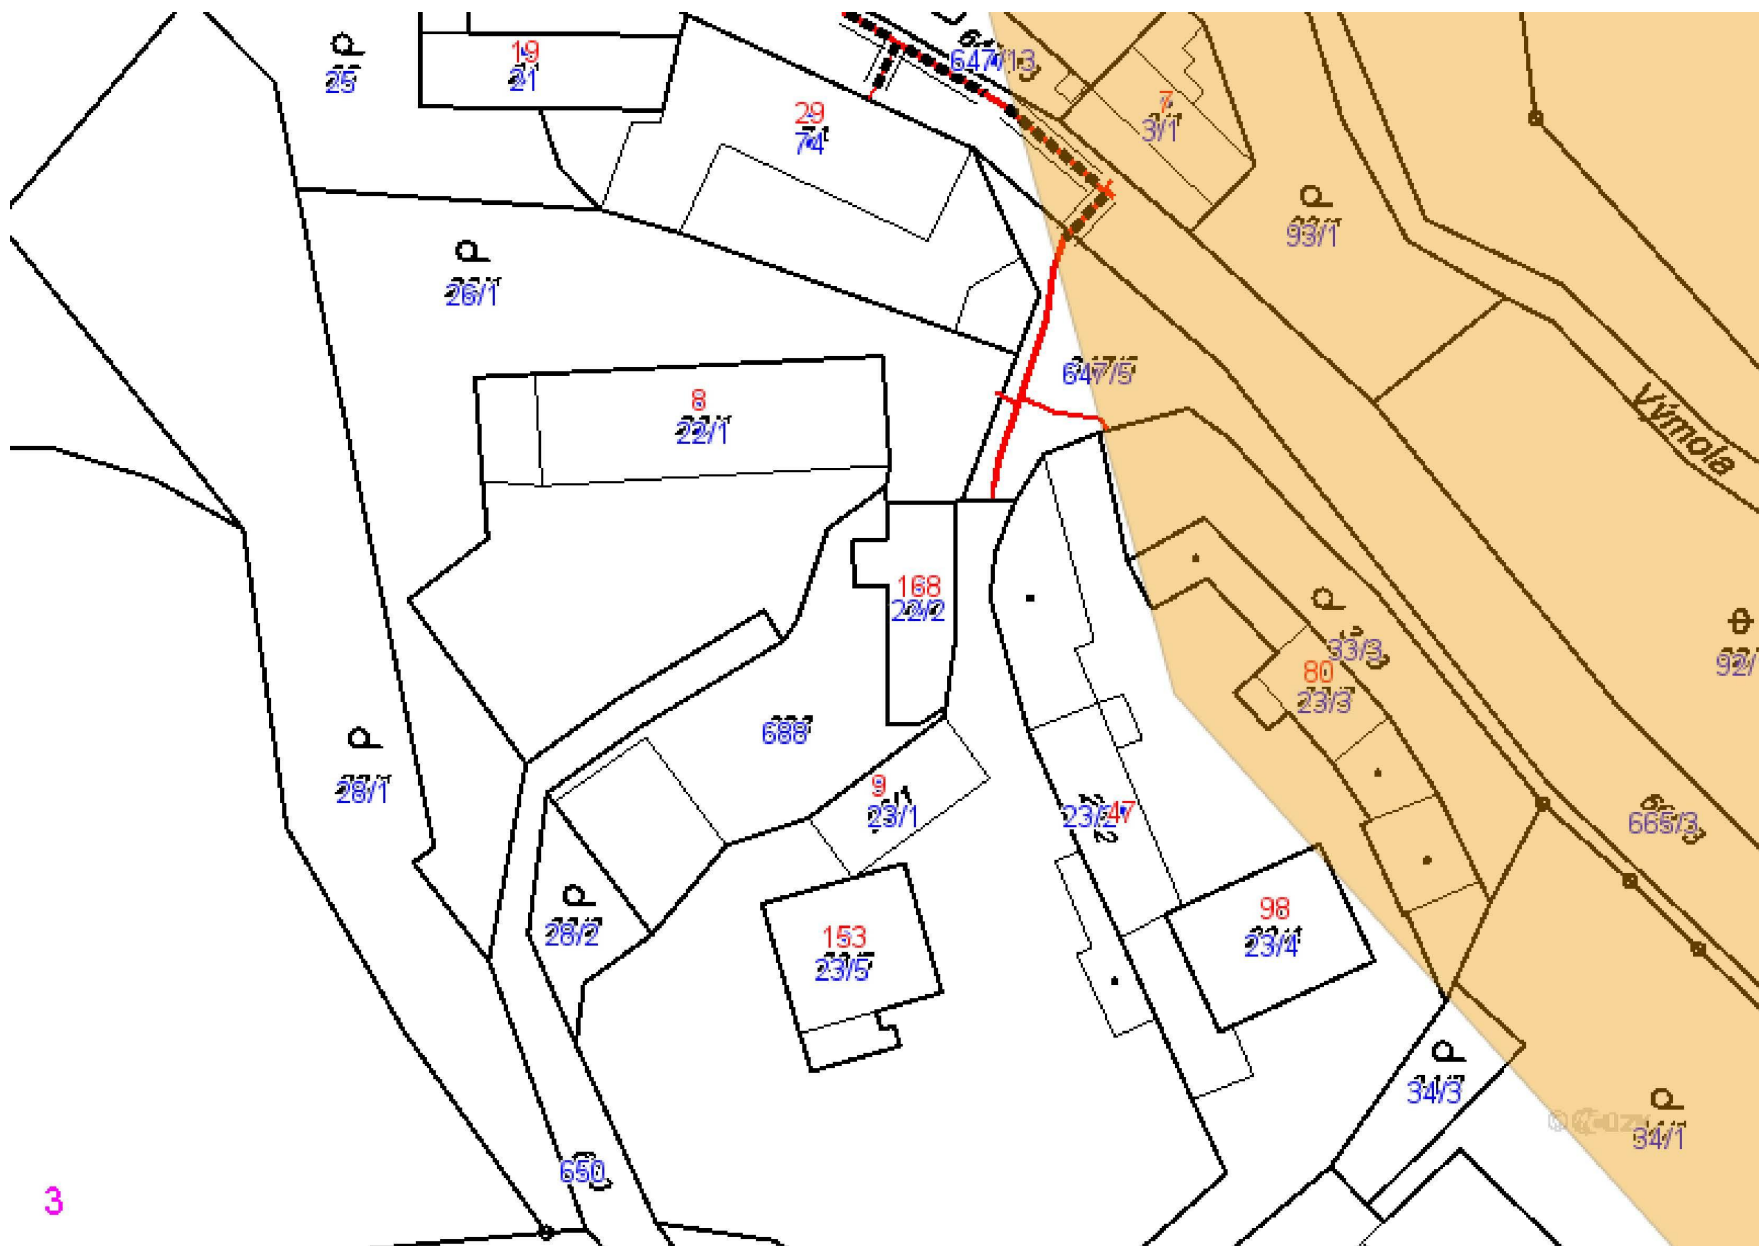






**Legenda:**

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VCTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroze ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082 Úvaly. K.ú.: Březí u Říčan.




**Legenda:**


	linie plynovodu <b>NTL</b>
	<b>STL</b>
	<b>VTL</b>
	<b>VVTL</b>
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

**Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001217016 ze dne 24.11.2015.**

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o. , Smetanova 200 , 25082 Úvaly. K.ú.: Březí u Říčan.

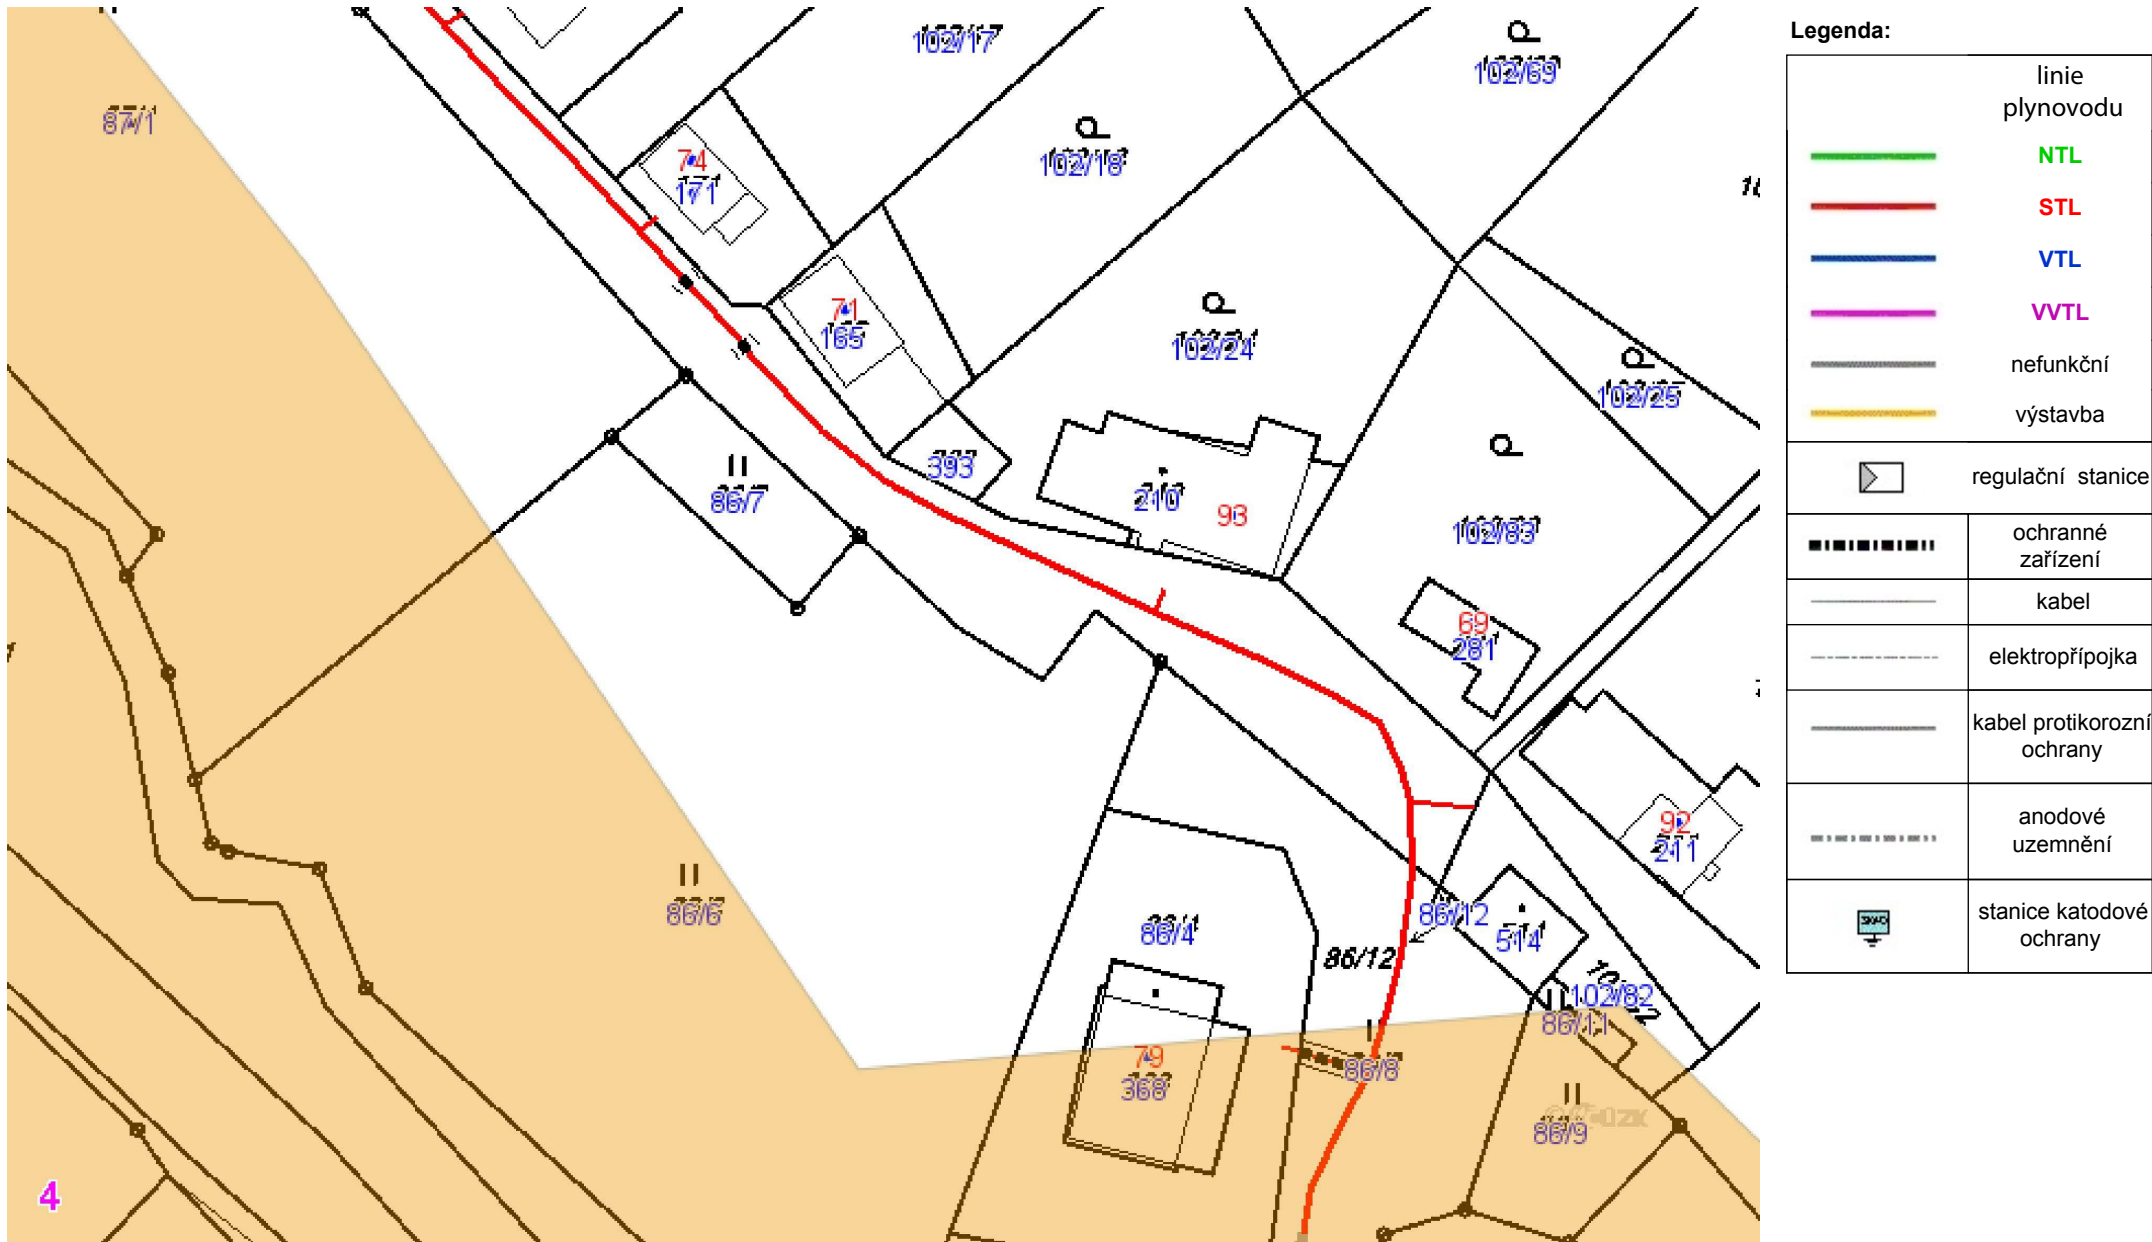


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082 Úvaly. K.ú.: Březí u Říčan.

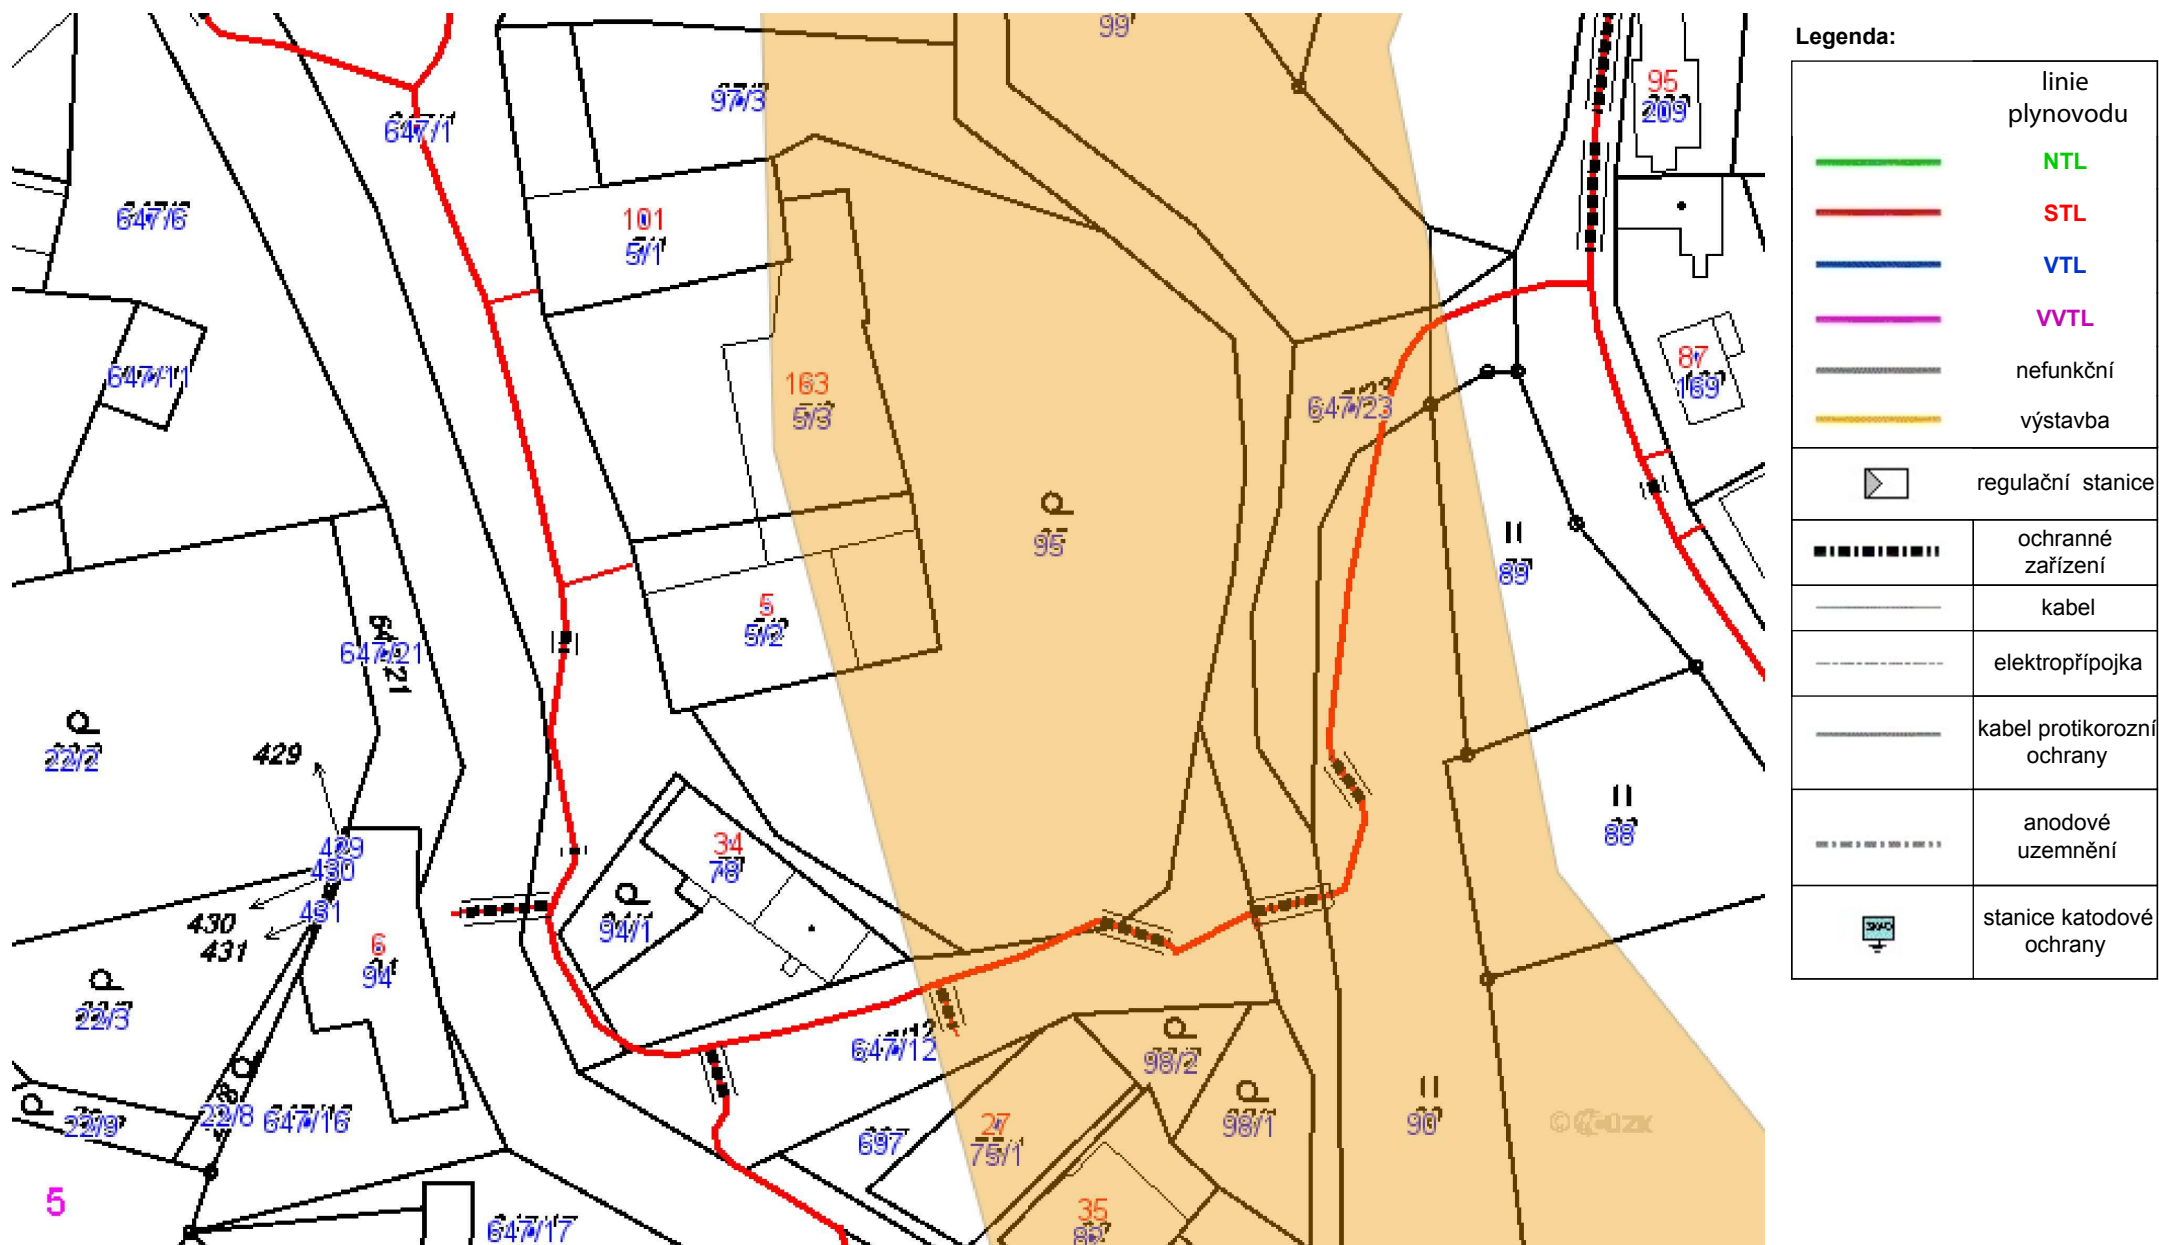



Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: HG partner s.r.o., Smetanova 200, 25082 Úvaly. K.ú.: Březí u Říčan.

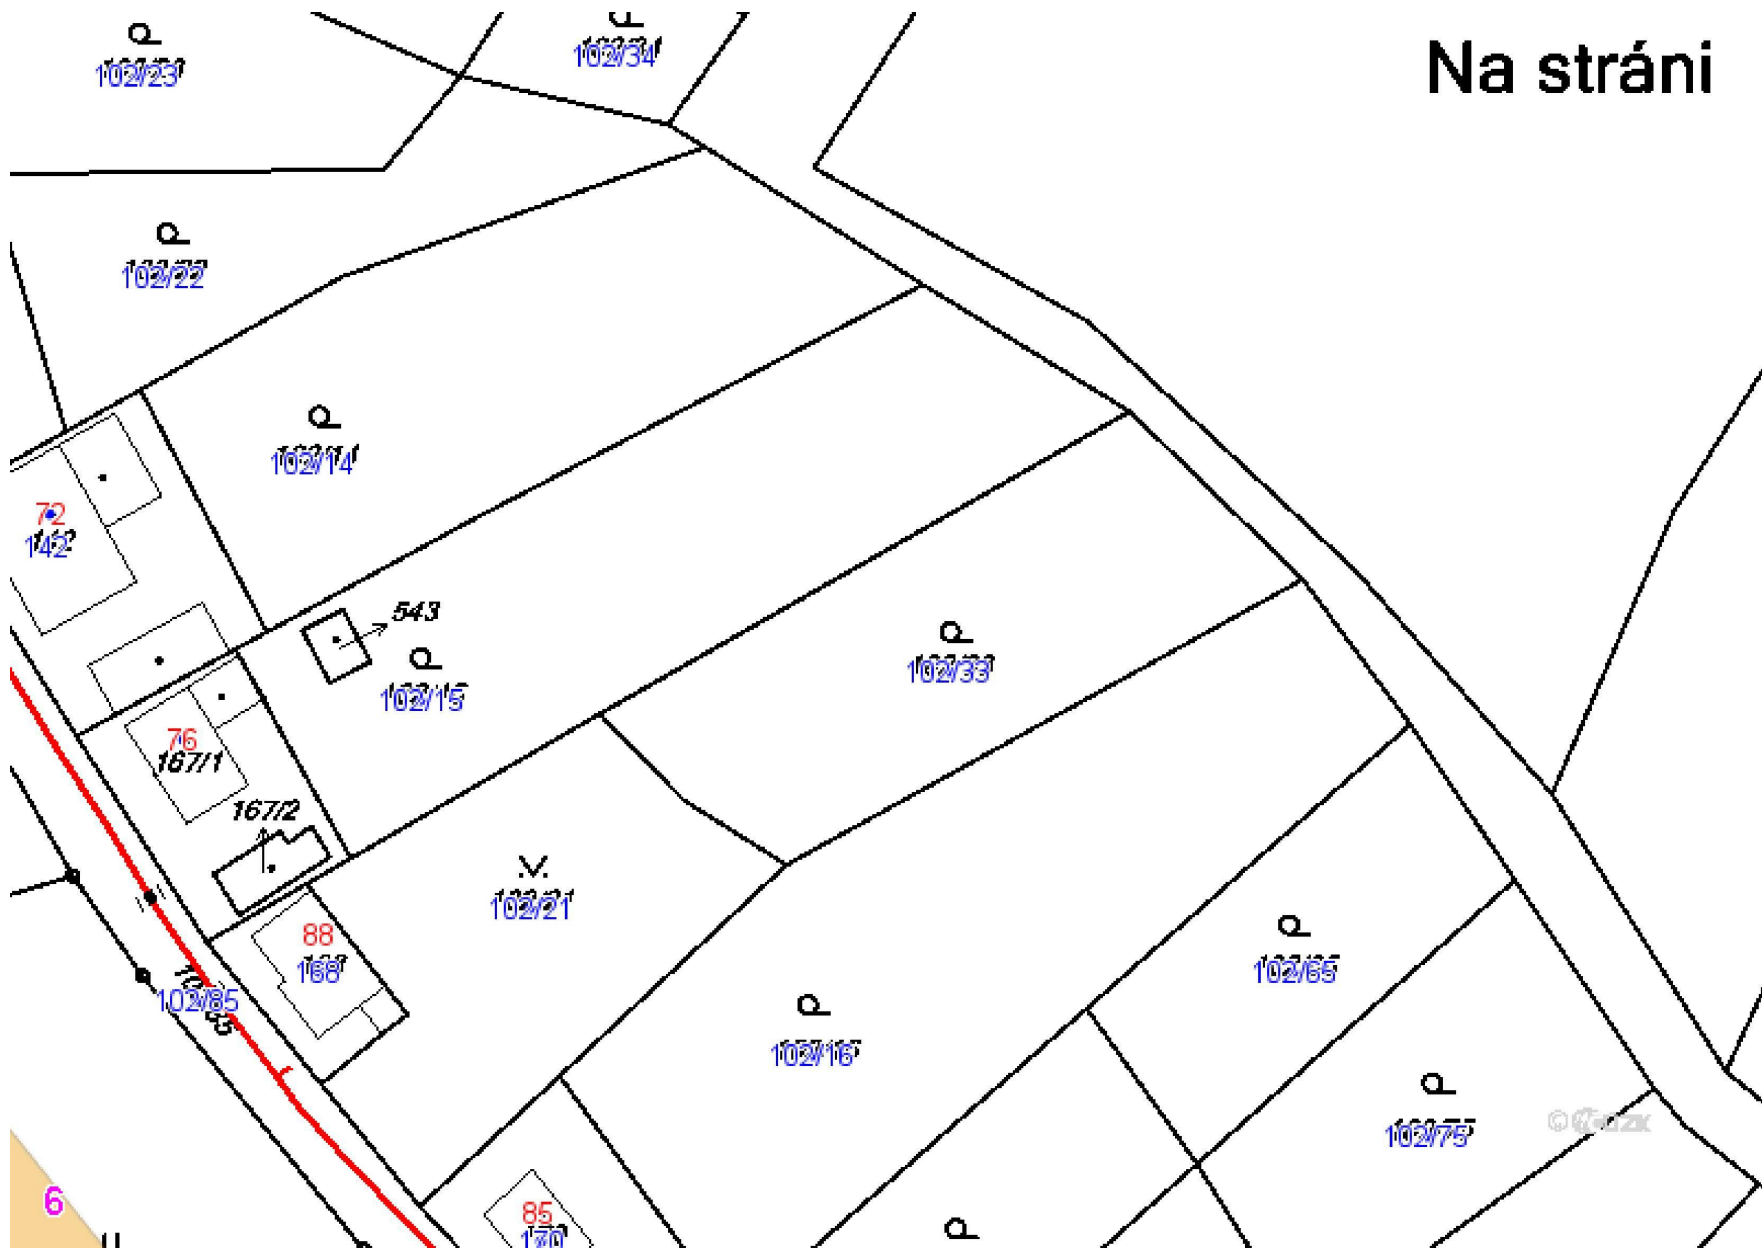

# Na stráni

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroze ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	